




www.iddsi.org  
© IDDSI 2022

# Referenskort testningsmetoder

RG7	7 Vanlig konsistens
EC7	7 Lättuggad
SB6	6 Mjuk och delad i små bitar
MMS	5 GrovmaLEN och saftig
PU4	4 Timbal/purÉ
EX4	4 Mycket trögflytande
LQ3	3 Trögflytande
MO3	3 Trögflytande
MT2	2 Lätt trögflytande
ST1	1 Mycket lätt trögflytande
TNO	0 Tunnyflytande

IDDSI-FÖRKORTNINGAR

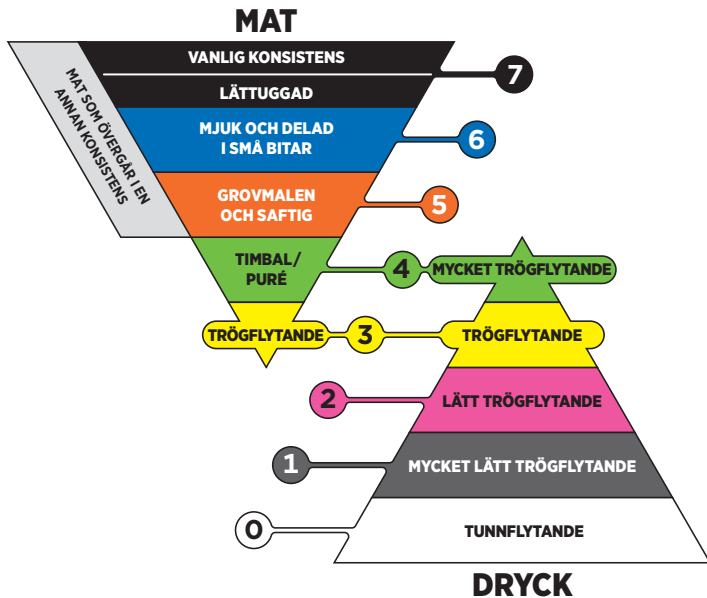

Med stöd av: Tillhandahålls av:



IDDSI Guldspansorer



IDDSI Silverspansorer





IDDSI Bronsspanorer

Dr. Oetker Professional • Leahy IFF • Lyons Magnus • IOP Medical • Rubicon Puree • Shalit Foods  
Basic American Foods • Bevolution Group • BD • Curaproducts GmbH


För mer information:  
Web: [www.iddsi.org](http://www.iddsi.org)






## Test av mat


### 4 TIMBAL/PURÉ

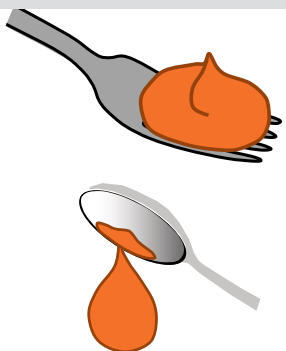


### 5 GROVMALEN OCH SAFTIG

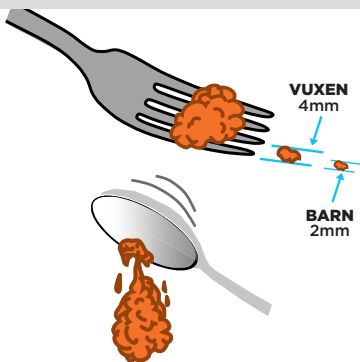

### 6 MJUK OCH DELAD I SMÅ BITAR

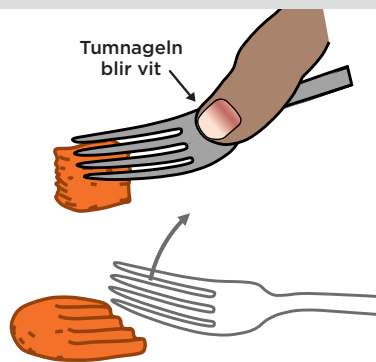

### EC 7 LÄTTUGGAD

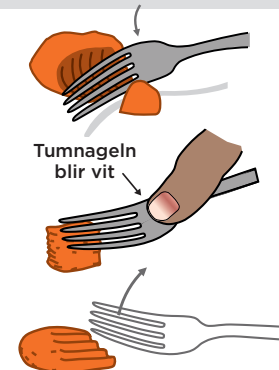


## Flödestest

**IDDSI-nivån avgörs utifrån hur mycket vätska som kvarstår efter 10 sekunders flöde.**

**Nivå 4:** Använd IDDSIs gaffeldropptest och skedvinklingstestet

**Nivå 3:** Använd IDDSIs flödestest och gaffeldropptest


1. Ta bort kolven



2. Håll för öppningen med fingret och fyll med 10 ml vätska



3. Släpp öppningen och starta tidtagningen



4. Stoppa flödet efter 10 sekunder

