

TNO	0 Très fluide
ST1	1 À peine épais
MT2	2 Légèrement épais
MO3	3 Modérément épais
LQ3	3 Liquéfié
EX4	4 Très épais
PU4	4 Puré
MMS	5 Haché et humecté
SB6	6 Petite bouchée molle
EC7	7 Facile à mastiquer
RG7	7 Régulier

ABRÉVIATIONS IDDSI

Pour plus d'information:
Web: www.iddsi.org



COMMANDITAIRES BRONZE
Leahy IFF - Lyons Magnus - Shalit Foods
Basic American Foods - Evolution Group - BD - Dr Oetker Professional



COMMANDITAIRES ARGENT



COMMANDITAIRES OR



COMMANDITAIRES PLATINE


Graciuseté de : Fournis par :




www.iddsi.org
© IDDSI 2020

Carte de référence


Méthode de mesure

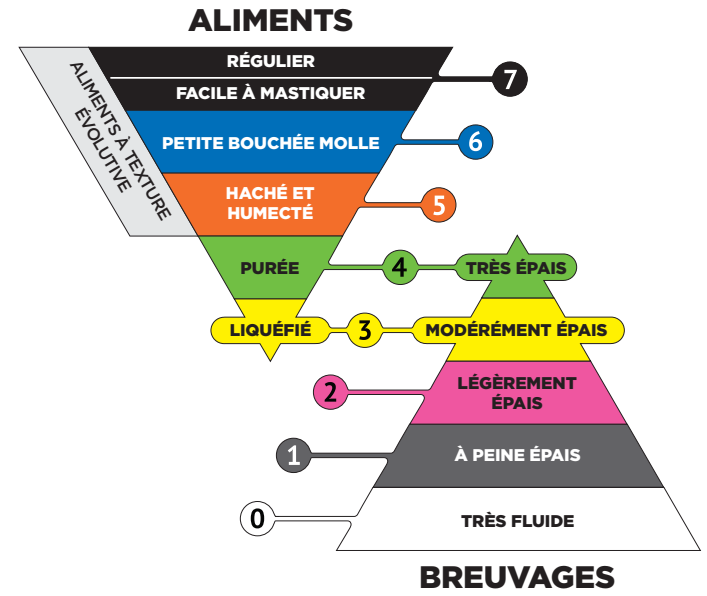

Taille de particules

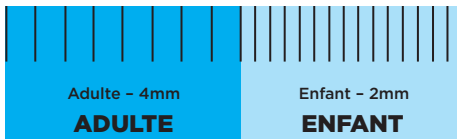


Petite bouchée




Tests pour les aliments


4 PURÉE

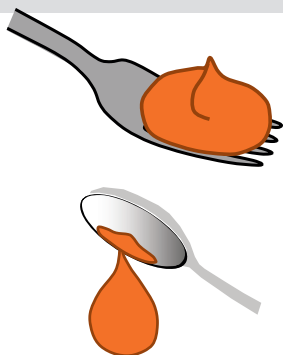


5 HACHÉ & HUMECTÉ

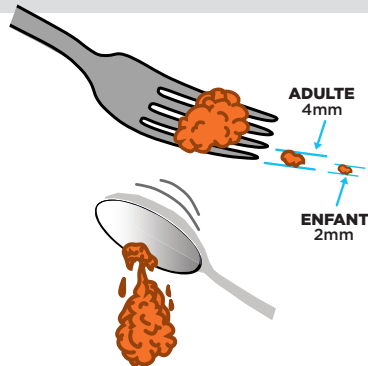

6 PETITE BOUCHÉE MOLLE

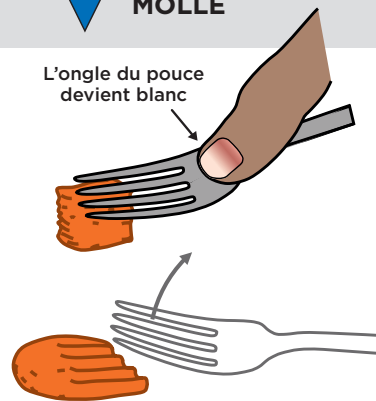

EC 7 FACILE À MASTIQUER

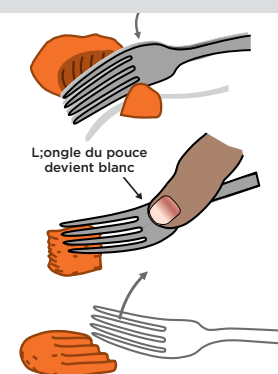


Test d'écoulement

Les niveaux de classification IDDSI sont basés sur la quantité de liquide restant après 10 secondes.

Niveau 4 : utilisez les tests d'égouttement de la fourchette + de la cuillère inclinée. Niveau 3 : utilisez les tests d'écoulement + d'égouttement de la fourchette


1. Retirez le piston de la seringue



2. Bouchez l'embout avec le doigt et ajoutez 10mL



3. Retirez votre doigt de l'embout et démarrez la minuterie



4. Arrêtez après 10 secondes

